


# Liite 1.

## Tutkimuksen 23303 S-PähComE tutkimusrakenne

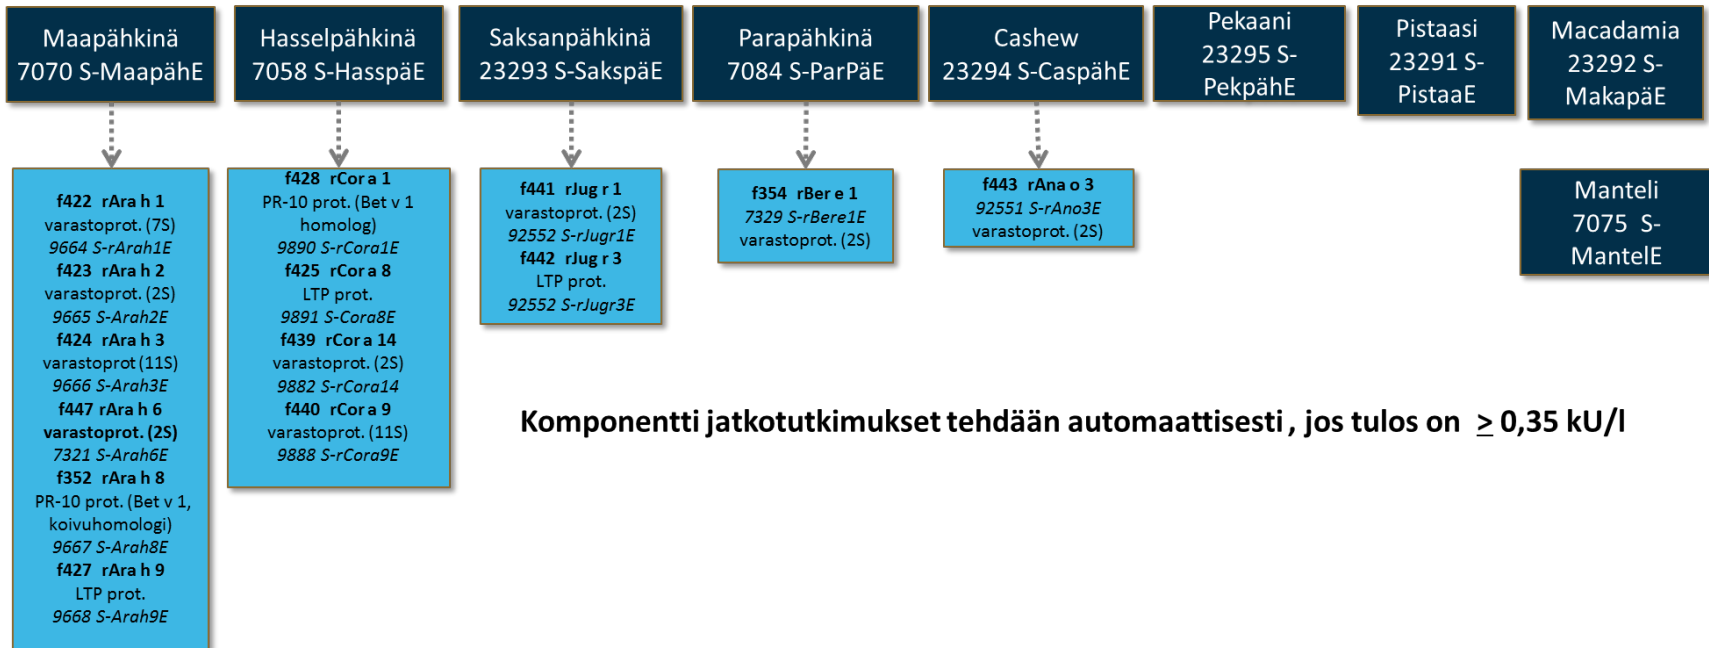

Komponentti jatkotutkimukset tehdään automaattisesti, jos tulos on  $\geq 0,35$  kU/l